

# ValuTherm BVBA

Verwarming & sanitair & ventilatie



De Brulen 63, 2370 Arendonk

# Wij zijn een service gericht bedrijf met reeds meer dan 20 jaar ervaring




- DE STERKE PUNTEN VAN VALUTHERM BVBA
- Snelle realistische planningen opgemaakt via ons bureel steeds in samenspraak met de klant.
- Telefonisch via [014/67.25.71](tel:014672571) tijdens de kantooruren.
- Of via [onderhoud@valutherm.be](mailto:onderhoud@valutherm.be)



# Onderhoud niet condenserende gasketel



- Sterk vervuilde ketel

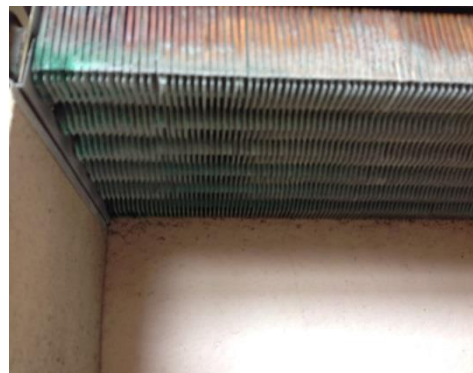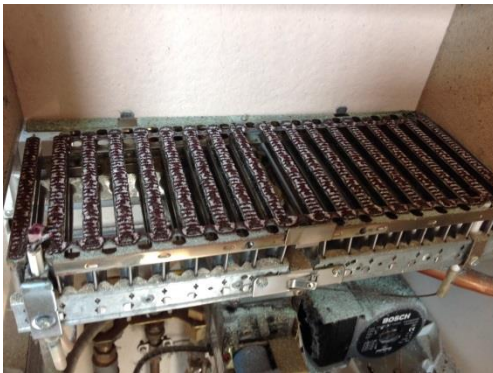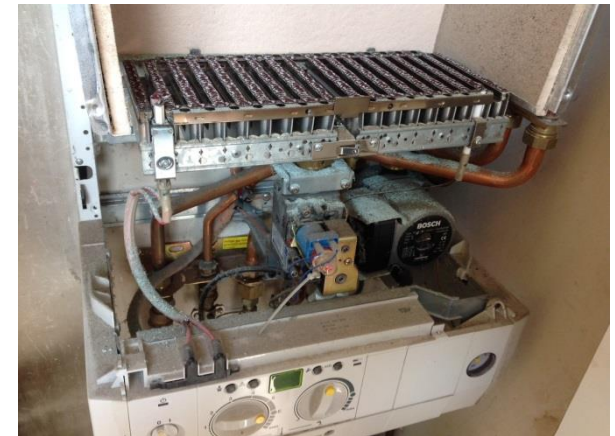

# Onderhoud niet condenserende gasketel



- Na onderhoud is de ketel klaar voor de volgende twee jaar!!





# Het onderhoud van stookolie installaties wettelijk bekeken

parameter	Maximale rookindex (bacharach)	Minimaal CO2-gehalte (%)	Maximaal CO-gehalte (mg/kWh)	Minimaal verbrandingsrendement	Maximaal O2-gehalte (%)
bouwjaar					
Vanaf 6 jaar na het van kracht worden van het besluit (1.06.2013)					
alle	1	12	155	90	4,4
tot 6 jaar na het van kracht worden van het besluit (31.05.2013)					
Voor 1.01.1988	2	10	155	85	-
Tussen 1.01.1988 en 31.12.1997	1	11	155	88	-
Vanaf 1.01.1998	1	12	155	90	4,4



# Het onderhoud van gasinstallaties wettelijk bekeken

Centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof	Benaming (eenheid)	Maximale rookgas Temperatuur (°C)	Maximaal CO-gehalte (mg/kWh)	Minimaal Verbrandings-Rendement (%)	Minimaal CO2 gehalte (%)
Categorie gastoestel	bouwjaar				
Atmosferische gasketel	Vóór 1/1/1988	300	300	82	-
	Tussen 1/1/1988 En 31/12/1997	250	200	86	-
	Vanaf 1/1/1998	200	150	88	-
Gasunit	Vóór 1/1/1998	250	270	84	-
	Tussen 1/1/1988 en 31/12/1997	200	150	88	-
	Vanaf 1/1/1998	180	100	90	-
Gasketel met ventilator brander	Vóór 1/1/1988	250	270	85	6,5
	Tussen 1/1/1998 En 31/12/1997	220	150	88	7,5
	Vanaf 1/1/1998	200	110	90	8,5